



T.C.
UŞAK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İşletme Ve İşirakler Müdürlüğü

TEKNİK ŞARTNAME

Klor (% 56'lık)

- Havuz suları dezenfeksiyonunda kullanılan çabuk çözünen olmalı.
- Aktif klor içermeli ve kireç ihtiva etmeyen granül halde olmalı.
- Organik klor ihtiva etmeli.
- Görünümü beyaz olmalı,
- Aktif klor oranı % 56 olmalı.
- Sağlık Bakanlığı Üretim İzin Belgeli.

PH Düşürücü

- Havuz suyunun pH değerinin düşürmeli
- Sıvı olmalı.
- inorganik asitler ihtiva etmeli.
- açık sarı ve berrak olmalı.
- Havuz suyundaki alkali maddeleri nötralize etmeli.
- Sağlık Bakanlığı Üretim İzin Belgeli.

Yosun önleyici

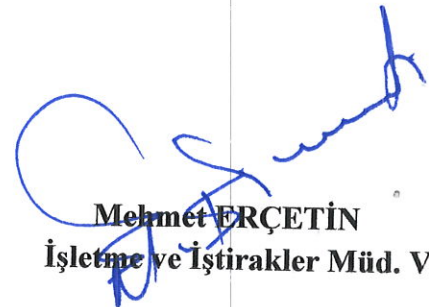
- Nötral halde , klor ihtiva etmeyen ve sıvı halde olmalı
- Algisid özelliğinden yoğunlaşmayı önlemeli ve oluşmuş yosunları öldürmeli
- Köpürme özelliği olmamalı

Çöktürücü

- Havuz sularında bulanıklığa sebep olan askıda katı maddelerin çöktürülmesini hızlandırmalı
- Koagülant bazlı , hafif sarı renkte sıvı olmalı
- Havuz suyunda kullanım süresinde oluşan askıda katı maddeler , organik kaynaklı yağlar , inorganik kökenli silikatlar ve tuzlar bulanıklığa sebep olan bu maddelerin çöktürülerek dip süpürgesi ile havuzdan uzaklaştırılması sağlamalı

Parlatıcı

- Suda sertlikten dolayı oluşan matlığı ve kireçlenmeyi önlemeli
- Sıvı halde olmalı
- Suyun berraklaşmasını sağlamalı
- Köpürme özelliği olmamalı


Mehmet ERÇETİN
İşletme ve İşirakler Müd. V.