

Tarih : 24/10/2014

Sayı : 3747

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK email:  
satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr

T.C.  
**UŞAK BELEDİYESİ**  
(TEKLİF MEKTUBU)  
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	PVC KAPLI GALVENİZLİ TEL ÖRGÜ h:150 cm.ENİNDE. EKTEKİ ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAK.	300 Metretül		
2	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	PVC KAPLI GERĞİ TELİ. EKTEKİ ŞART. UYGUN OLACAK.	80 Kilogram		
3	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	PVC KAPLI BAĞ TELİ. EKYEKİ ŞART. UYGUN OLACAK.	60 Kilogram		
4	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	DÜZ BETON DİREK. EKTEKİ ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAK.	100 Adet		
5	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	50*50*2 MM ENKESİTLİ DEMİR PROFİL DİKME. EKTEKİ ŞART. UYGUN OLACAK.	110 Adet		
6	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	PANEL ÇİT. EKTEKİ ŞART. UYGUN OLACAK.	100 Adet		
7	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	PVC KAPLI GALVENİZLİ TEL ÖRGÜ h:200 cm.ENİNDE. EKTEKİ ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAK.	100 Metretül		
8	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	PVC KAPLI GALVENİZLİ TEL ÖRGÜ h:235 cm.ENİNDE. EKTEKİ ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAK.	100 Metretül		
				TOPLAM (KDV HARIÇ) :	

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (8) kalem malzemeyi / işi KDV hariç .....  
.....TL)  
bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

**AÇIKLAMA :**

- 1-TEKLİFİMİZ ...../...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRİ TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :  
30/10/2014 15:00

TARİH: ...../...../.....

FİRMA  
Kaşe-İMZA

ABUZER AKGUL  
DESTEK HİZMETLER MÜD.V.

**UŞAK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ'NCE  
TELÖRGÜ DUVAR MALZEMELERİ ALINMASI MAL ALIMI İŞİ TEKNİK  
ŞARTNAMESİ**

Malzemelerin tamamı standartlara VE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİNE uygun olarak imal edilmiş olacak, tel kalınlıkları v.s. gibi özellikler idare tarafından kontrol edilecek, İdarenin onaylamadığı malzeme alınmayacak. Malzemelere ait nakliye ve malzemelerin indirilmesi işi alan kişi tarafından karşılanacak. Malzemelerin idaremize teslimatından önce 1'er adet numunesi kontrol görevlisine sunulacak. Malzemeler Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deposuna ( Tedaş arkası ) indirilecek.

**Özel 1 ) Pvc Kaplı Galvenizli Telörgü : ( MTül )**

150,0 cm enindeki Helozon örgülü, Pvc Kaplı galvaniz tel örgü alınacaktır. 3,5 mm kalınlığındaki Pvc Kaplı telörgü (5,40\*5,40) cm göz aralıklı olacaktır.

**Özel 2 ) Pvc Kaplı Galvenizli Telörgü : ( MTül )**

200,0 cm enindeki Helozon örgülü, Pvc Kaplı galvaniz tel örgü alınacaktır. 3,5 mm kalınlığındaki Pvc Kaplı telörgü (5,40\*5,40) cm göz aralıklı olacaktır.

**Özel 3 ) Pvc Kaplı Galvenizli Telörgü : ( MTül )**

235,0 cm enindeki Helozon örgülü, Pvc Kaplı galvaniz tel örgü alınacaktır. 3,5 mm kalınlığındaki Pvc Kaplı telörgü (5,40\*5,40) cm göz aralıklı olacaktır.

**Özel 4 ) Pvc Kaplı Gergi Teli : ( Kg )**

Gergi teli 3,5 mm kalınlığında, Pvc Kaplı galvaniz tel olacaktır.

**Özel 5 ) Pvc Kaplı Bağ Teli : ( Kg )**


Bağ teli 3,0 mm kalınlığında, Pvc Kaplı galvanizli tel olacaktır.

**Özel 6 ) Beton Direk : ( Adet )**

Beton direk 200 cm ± 5 cm boyunda olacak ve min. 40,0 Kg ağırlığında olacaktır. Düz direk olacaktır. Beton direk içerisinde min. 8 adet etriye bulunacak ve min. 4Ø6 boyuna donatı geçecektir. Beton direkler standartlara uygun dayanımda olacak, hata, kusur veya çatlaklı malzemeler kabul edilmeyecektir.


**Özel 7 ) ( 50\*50\*1,5 ) mm enkesitli, demir profil dikme : ( Adet )**

- Min. (50\*50\*1,5) mm enkesitinde demir kutu profil olacak
- Sıcak Daldırma Galvaniz kaplama olacak
- ElektroStatik fırın boyalı ( Orman Yeşili ) – RAL 6005
- Direklerin üzerinde kapakları bulunacak.
- Direklerde(150\*150)/5 mm flanş bulunacak
- Her direkte ( ilgili poz dahilinde ) zemine bağlantı için 4 adet çelik dübel bulunacak.
- Her direkte ( ilgili poz dahilinde ) panele bağlantı için 3 adet çelik klips bulunacak.
- Direk Boyu 120 cm olacak

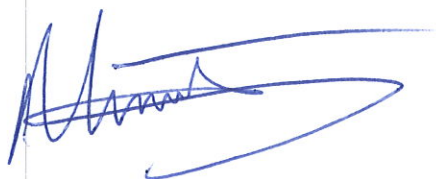

**Özel 8 ) Panel çit ( w=200 cm h= 120 cm ) ( Adet )**

- Min. 4,50 mm Tel kalınlığına sahip ve min. 3 yerinden üçgen bükümlü olacak.
- Her üçgen bükün hattından min. 2 adet boyuna çubuk geçecek.
- 5\*15 cm göz aralığına – açıklığına sahip olacak.
- 120 cm yüksekliğinde olacak.
- 200,0 cm genişliğinde parçalar halinde olacak.
- Sıcak daldırma galveniz kaplı olacak.
- ElektroStatik fırın boyalı ( Orman Yeşili ) – RAL 6005 olacak.
- 

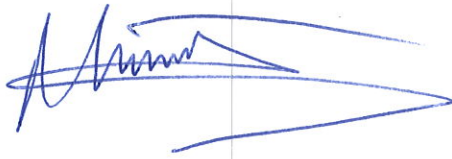Mustafa ZUNAY  
Park ve Bahçeler Müd. V.  


M. Tahsin KARAKOÇ  
İnşaat Müh.

